

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Beseitigung Leckage FW-Leitung Geb. 008 MArS Rostock Warnowwerft
Vergabe: Instandsetzung Nahwärmenetz, Erneuerung Hallenanbindung inkl. MSR
Vergabe-Nr: 25A0103R

Inhaltsverzeichnis

[ID: 86566] [---](#)

[ID: 86734] [Anfrage Vor-Orttermin](#)

[ID: 86292] [Nachreichung Planunterlagen](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

erstellt am 02.04.2025 11:41

Frage: *Betreff:* »[ID: 86566] ---«
Inhalt: ---

Antwort: *Betreff:* »Bisher unbeantwortete Frage!«
Inhalt: ---

lfd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 86734] Anfrage Vor-Orttermin«
Inhalt: »Wir beabsichtigen an der Vergabe teilzunehmen und möchten um einen Vor-Orttermin mit Erläuterung der Sachlage bitten, um uns einen Überblick der Ausgangssituation zu verschaffen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Anfrage Vor-Orttermin«
Inhalt: »

Das Angebot muss auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen erstellt werden.

Aufgrund der militärischen Schutzzone ist eine Inaugenscheinnahme der Liegenschaft erst nach Auftragserteilung möglich.

«

lfd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«


Frage: *Betreff:* »[ID: 86292] Nachreichung Planunterlagen«
Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie bitten alle zur Ausführung nötigen Planunterlagen nachzureichen.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Nachreichung Planunterlagen«
Inhalt: »

Aufgrund des bestehenden militärischen Sicherheitsbedürfnisses wird lediglich ein Schaltschema der Übergabestation veröffentlicht. Dieses befindet sich im Anhang.

Alle weiteren Pläne/ Unterlagen werden zur Auftragserteilung übergeben.

«

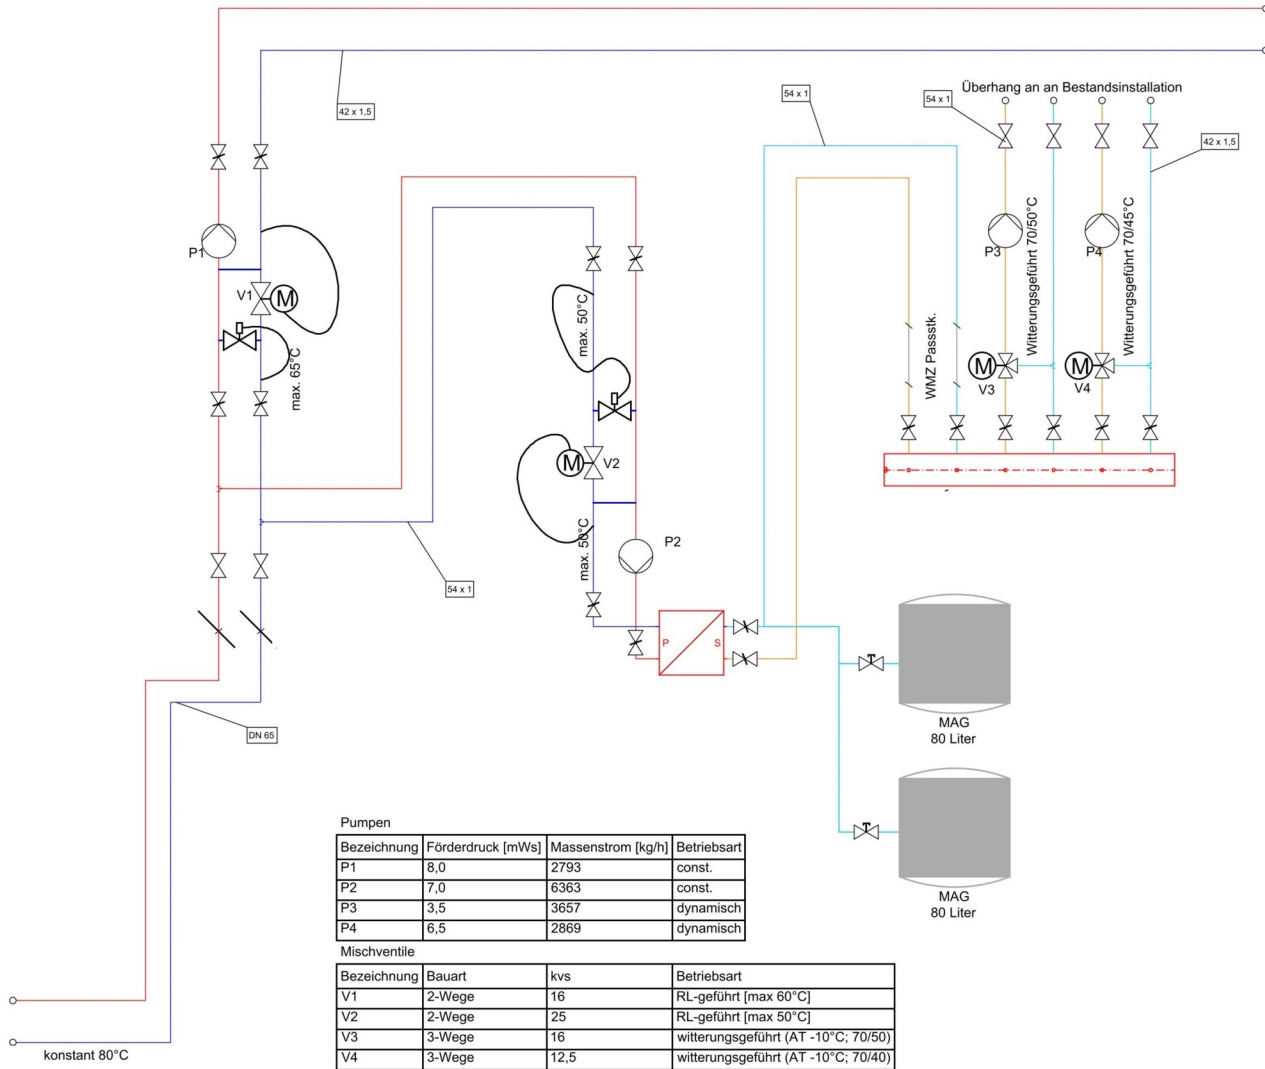

Primärleitung HZG

Pumpen

Bezeichnung	Förderdruck [mWs]	Massenstrom [kg/h]	Betriebsart
P1	8,0	2793	const.
P2	7,0	6363	const.
P3	3,5	3657	dynamisch
P4	6,5	2869	dynamisch

Mischventile

Bezeichnung	Bauart	kvs	Betriebsart
V1	2-Wege	16	RL-geführt [max 60°C]
V2	2-Wege	25	RL-geführt [max 50°C]
V3	3-Wege	16	witterungsgeführt (AT -10°C; 70/50)
V4	3-Wege	12,5	witterungsgeführt (AT -10°C; 70/40)

Übersichtsplan
Liegenschaft/ Gebäude

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt

DATUM: ... UNTERSCHRIFT: ...
GEMÜSS: NAME IN LETTERN: ...

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen!

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Rostock

Tel: 0381 1388 87 401
Fax: 0381 1388 87 402
E-Mail: baubauamt@stba.rstg.de

MASSNAHME

PLANNUMMER: ...
AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE (AFU)

PLANNUMMER: ...
MESSSTAB: ... PLAN-DATUM: ... PLAN-NR: ...

**GILT NUR FÜR DIE
AUSCHREIBUNG**